
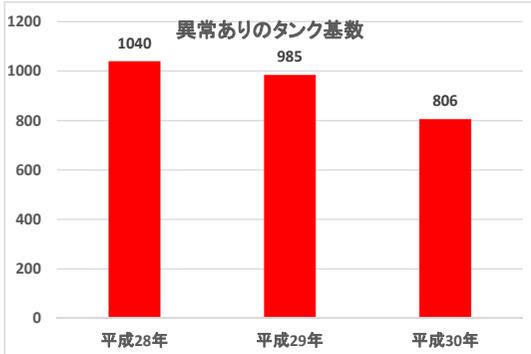
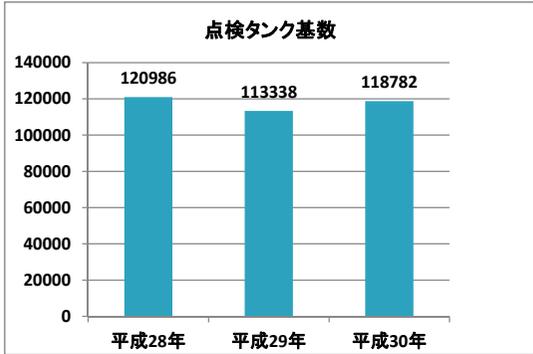


過去3力年における危険物施設の点検状況

数値情報は「一般財団法人 全国危険物安全協会」発行の「認定事業者ニュース」より引用。

過去3力年危険物施設点検数と異常ありの危険物施設数							
平成28年			平成29年			平成30年	
施設種別	点検施設数	異常ありの点検施設数	施設種別	点検施設数	異常ありの点検施設数	施設種別	点検施設数
製造所	287	2	製造所	123	4	製造所	506
地下タンク貯蔵所	42083	567	地下タンク貯蔵所	39423	544	地下タンク貯蔵所	38908
屋外タンク貯蔵所	384	36	屋外タンク貯蔵所	364	1	屋外タンク貯蔵所	359
屋内タンク貯蔵所	126	1	屋内タンク貯蔵所	102	0	屋内タンク貯蔵所	117
給油取扱所	19292	306	給油取扱所	17313	280	給油取扱所	18159
一般取扱所	5835	64	一般取扱所	5863	72	一般取扱所	6174
少量危険物貯蔵取扱所	2005	40	少量危険物貯蔵取扱所	1640	45	少量危険物貯蔵取扱所	1815
合計	70012	1016	合計	64828	946	合計	66038

過去3力年危険物タンク点検数と異常ありの危険物タンク数							
平成28年			平成29年			平成30年	
施設種別	タンク基数	異常ありのタンク基数	施設種別	タンク基数	異常ありのタンク基数	施設種別	タンク基数
製造所	407	2	製造所	161	4	製造所	734
地下タンク貯蔵所	51258	575	地下タンク貯蔵所	48386	559	地下タンク貯蔵所	48037
給油取扱所	60340	357	給油取扱所	55617	305	給油取扱所	60369
一般取扱所	6814	66	一般取扱所	7441	72	一般取扱所	7719
少量危険物貯蔵取扱所	2167	40	少量危険物貯蔵取扱所	1733	45	少量危険物貯蔵取扱所	1923
合計	120986	1040	合計	113338	985	合計	118782

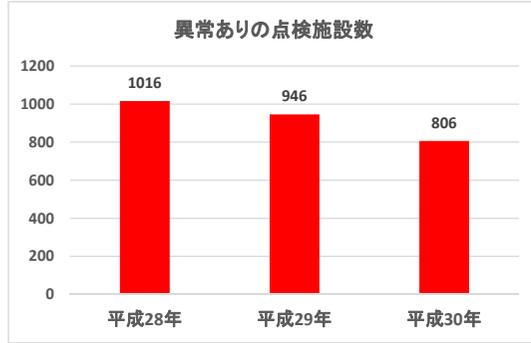

※ 「点検施設」数は減少傾向に見え「異常ありの点検施設」数はほぼ横這いである。

※ 点検施設数減少は自動車の燃費向上やエネルギーの転換等でガソリンスタンド等の油販売等の需要が減ってきたと考えられる。

※ 毎年点検した危険物施設全体の約1.5%は異常ありの危険物施設である。

※ 配管のみの点検の為、地盤沈下や土壌の電位差の影響を受けやすいとおもわれる。

※ 「少量危険物貯蔵取扱所」の異常ありの割合は3力年で2%前後となっており、消防法の定める定期点検義務のある危険物施設よりも異常ありの割合が高くこの傾向は点検タンクの基数においても同様の傾向が見られる。